


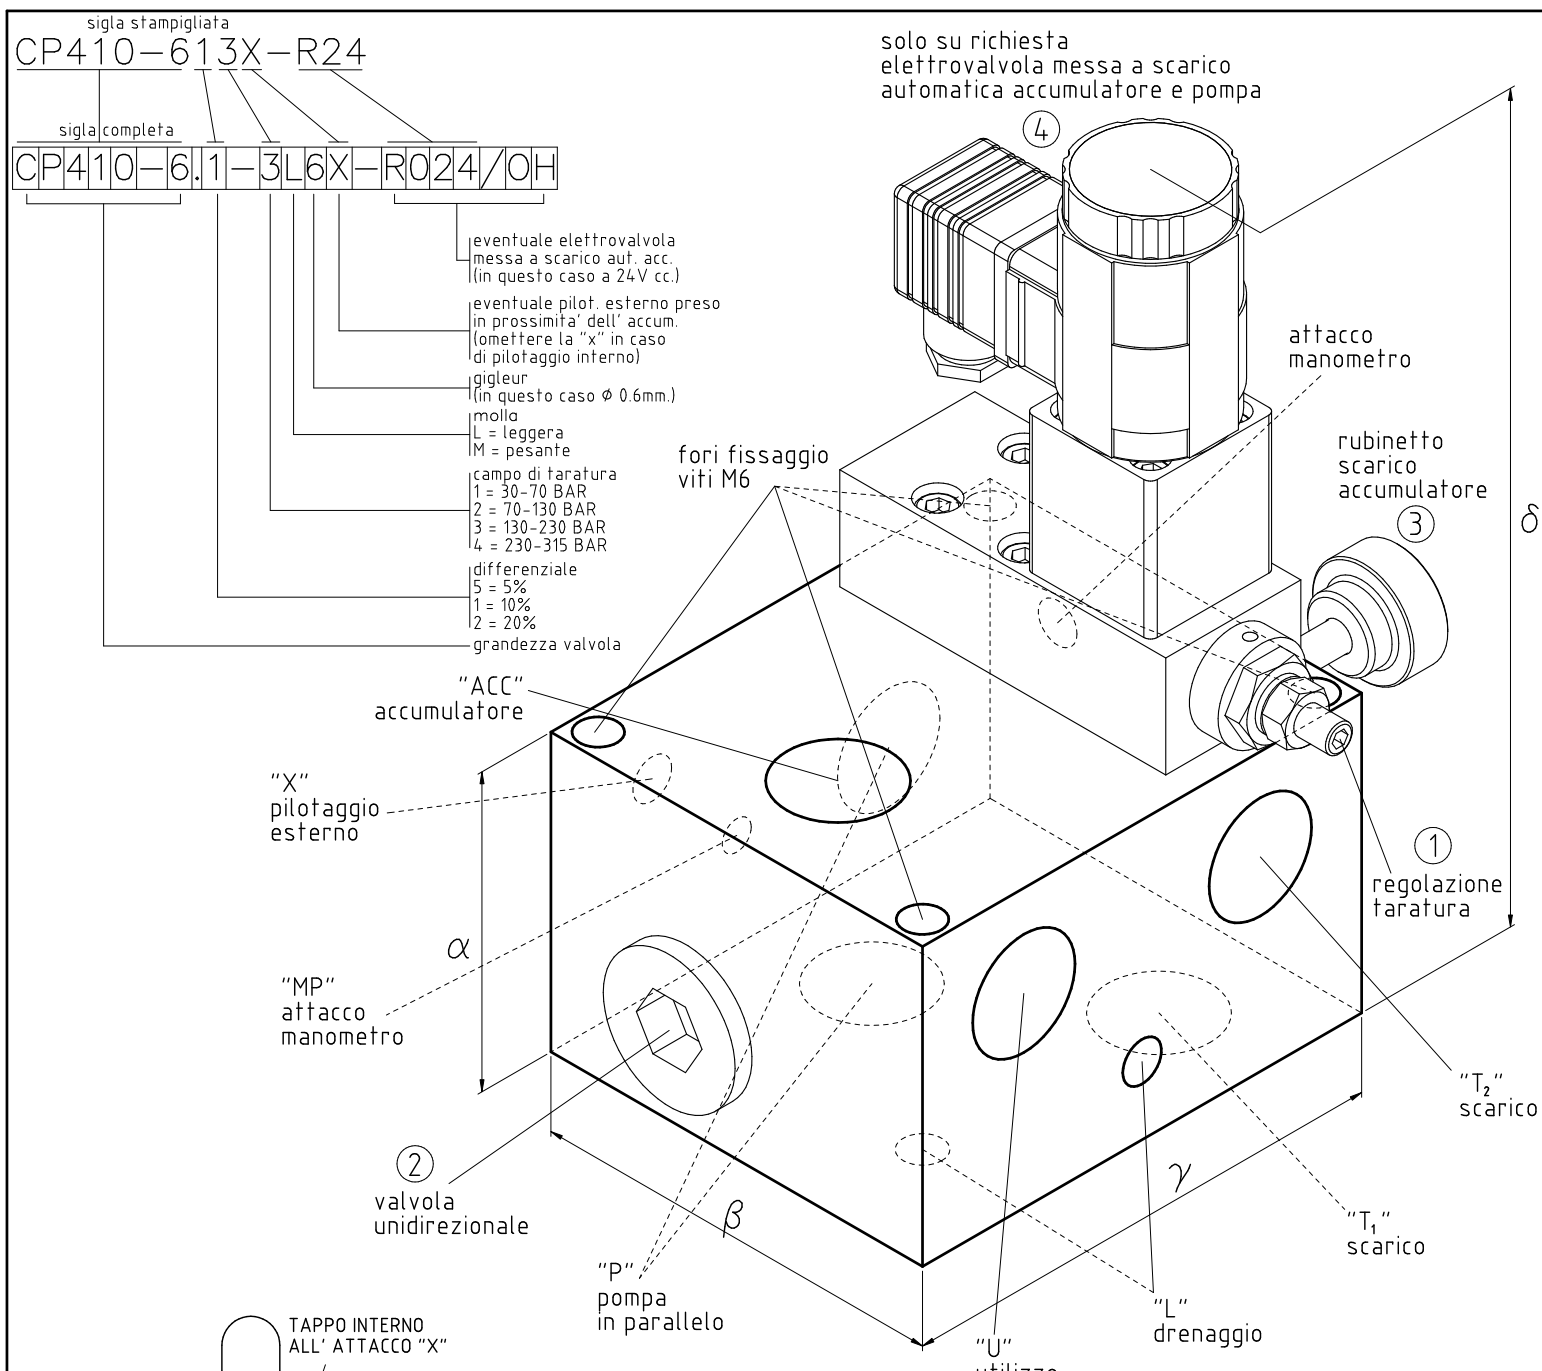

	ACC	X	MP	P	U	L	T ₁	T ₂	Q max.	INTERASSI FORI FISSAGGIO	α	β	γ	δ
410-6	1	1/4	1/8	1	1	1/4	1	1	120 /min	96/116	82	110	130	215
410-7	1 1/4	1/4	1/8	1 1/4	1 1/4	1/4	1 1/4	1 1/4	180 /min	111/141	98	125	155	231
410-8	1 1/2	1/4	1/8	1 1/2	1 1/2	1/4	1 1/2	1 1/2	300 /min	111/141	130	130	160	289

COMPONENTI		SIGLA PER ...-6	SIGLA PER ...-7	SIGLA PER ...-8	VARIANTI
1	TESTINA DI REGOLAZIONE	DK124.1R			.5 .2
	GICLEUR	1.2			1.5
	CARTUCCIA DI MESSA A SCARICO	D125-...	D125-...	D126-...	
2	VALVOLA UNIDIREZIONALE	VA 3016L	VA 3025M	VA 3025M	
3	RUBINETTO SCARICO ACCUMULATORE	VA 99			
4	ELETTROVALVOLA MESSA A SCARICO POMPA E ACCUMULATORE	We50-4R1440-R024-OH			R110-5H R220-5H

a rinominato (era CP 410-...R)		16-10-2006		AB	SB
ESP.	MODIFICA		DATA	DIS.	VER./APP.
DENOMINAZIONE GRUPPO MESSA A SCARICO					
ASSIEME CP 410-100			CODICE ARTICOLO		
DATA	DIS.	VER./APP.	FORMATO	ESP. MODIF.	
3-4-2000	A	SB	A4	DIS. N. CP 410-100 PR	
a				a	

HYDRONAUT s.r.l. è proprietaria di questo documento. Non può essere riprodotto o reso noto senza nostra autorizzazione

hydronaut